



**CHAFFOTEAUX
& MAURY**

EXPLOSIONADO RECAMBIOS CALDERAS MURALES

Modelo

MIRA - MIRA SYSTEM


R8202953-02ES - Edición 02 - 10/01/2006

MIRA - MIRA SYSTEM


Calderas Murales




3650070	MIRA 24 CF NAT	...	...
3650069	MIRA 24 FF NAT	...	...
3650071	MIRA 30 FF NAT	...	...
3650034	MIRA SYSTEM 24 CF NAT	...	...
3650035	MIRA SYSTEM 24 FF NAT	...	...
3650037	MIRA SYSTEM 30 FF NAT	...	...
Referencia	Ind.	Aparatos concernidos	Principio Fin

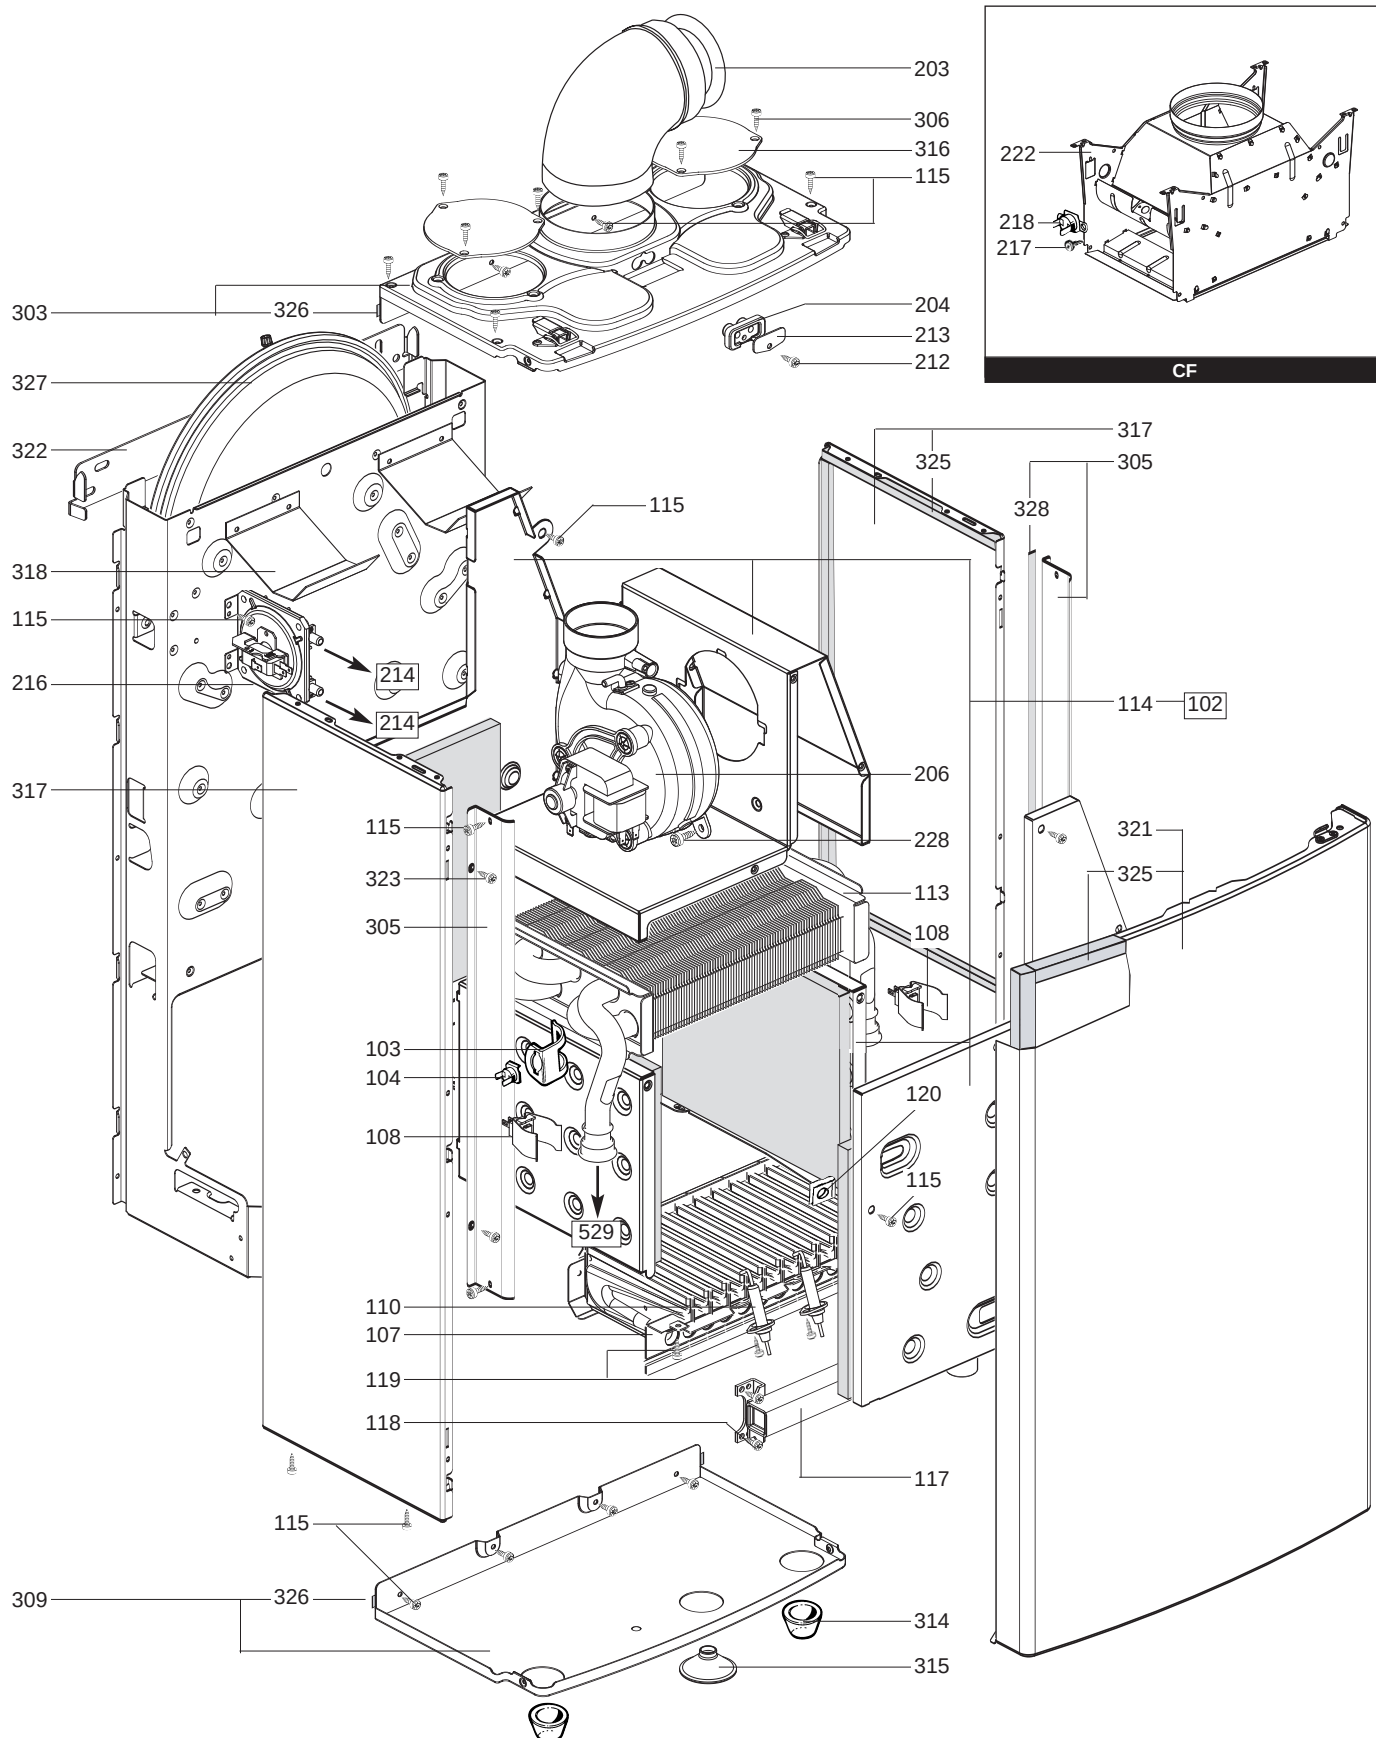


[illegible]

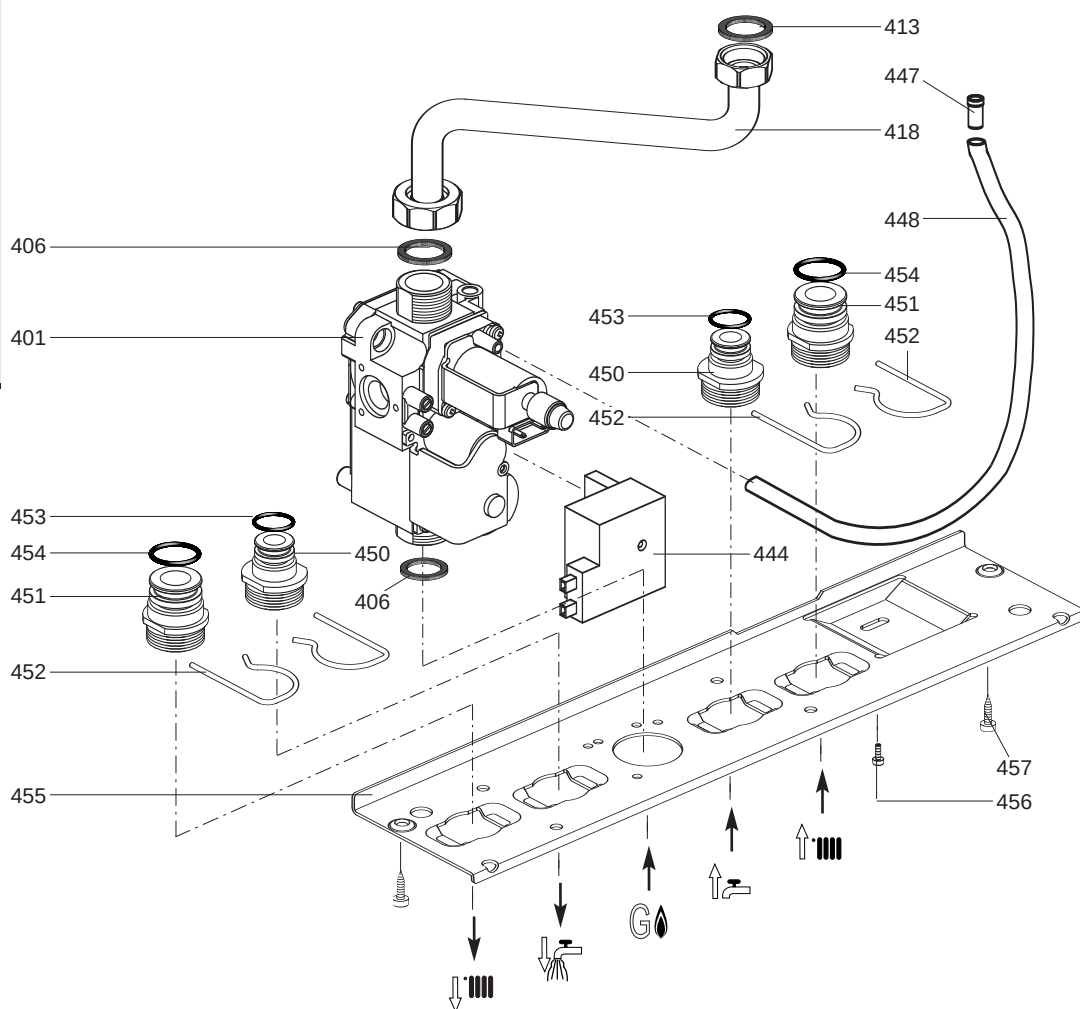


[illegible]

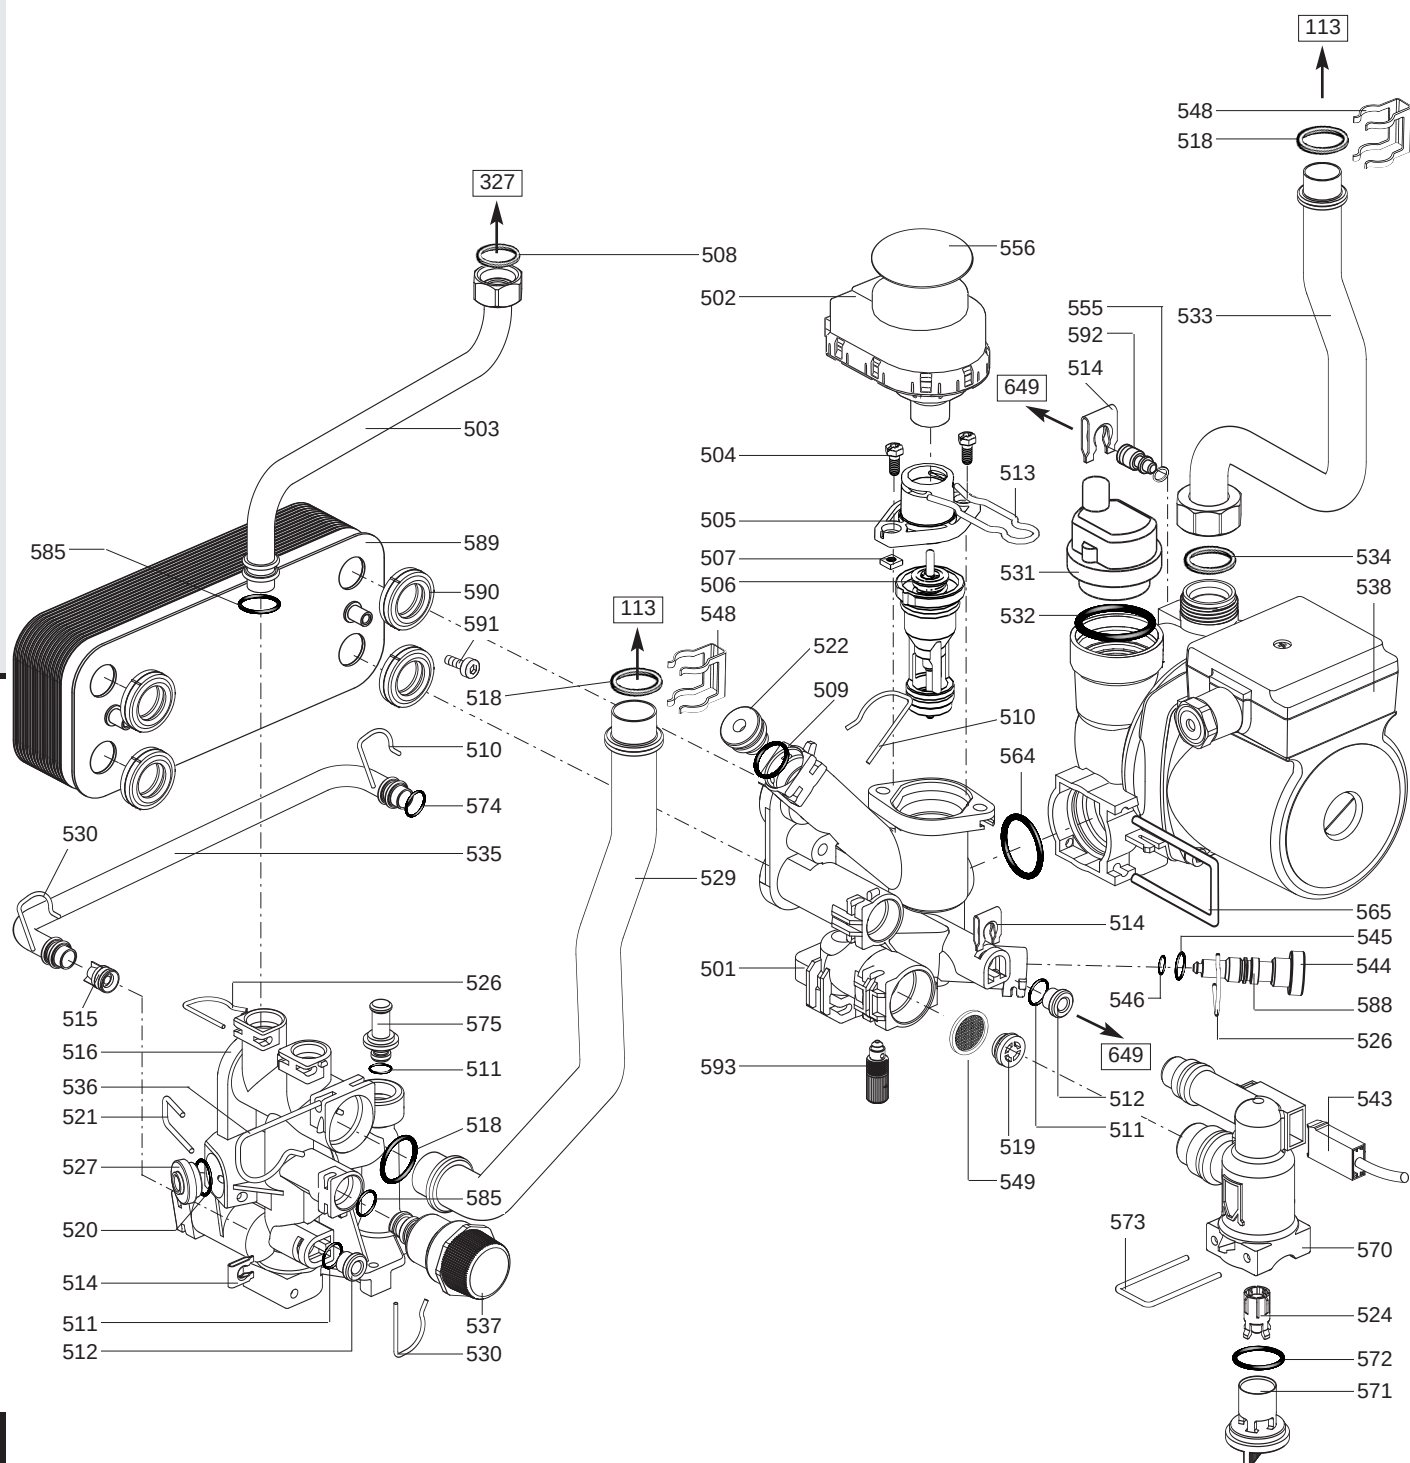

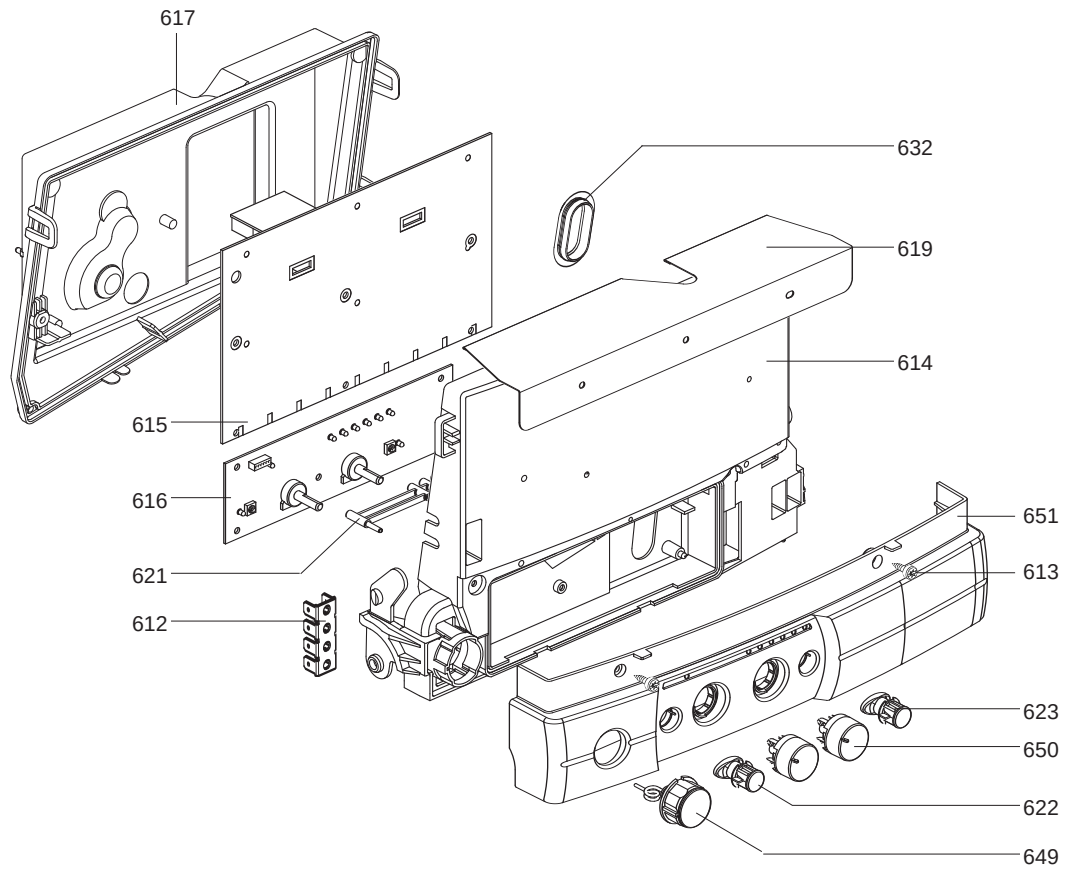

[illegible]

900



[illegible]



ABREVIACIONES

AC	: Agua caliente.
AF	: Agua fría.
C	: Resistencia cerámica (Caldeo normal).
Ca	: Resistencia cerámica (Caldeo acelerado).
TP	: Resistencia inmersa.
1F	: Con grifería.
2F	: Sin grifería.
3F	: Con grifería y una salida complementaria.
AMI	: Con mezclador integrado.
SMI	: Sin mezclador integrado.
PUISS	: Potencia del aparato.
PN	: Aparato a presión normal.
BP	: Aparato a baja presión.
PV	: Aparato a potencia variable.
PF	: Aparato a potencia fija.

PLACA DE IDENTIFICACION

NUMERO DI SERIE

Ej: 1 95 065004 - 31

1	95	065004	- 31	
				Indicio técnico del aparato
				Código secuencial
				Año de fabricación
				Mes de fabricación : de 1 a 9 → Ene. a Sep.
				O → Octubre
				N → Noviembre
				D → Diciembre

Las informaciones anotadas sobre las tarifas y documentaciones comerciales o técnicas son dados en concepto de indicación y válidas a un momento dado. El CONSTRUCTOR se reserva el derecho de traer todas modificaciones de presentación, de forma, de dimensión, de concepción o materia a sus productos.